

Наименование документа:	Дата:	№ документа:
Отправитель:	Контакты отправителя:	Получатель:

Техническое задание на расчет коммерческих предложений на акустический экран DoorHan


- Клиент (контактные данные) _____
- Регион (город) установки акустического экрана _____

Характеристики шумозащитного экрана:

Укажите общую протяженность экрана в метрах


На Рис. 1 проставьте тип шумозащитных панелей в зависимости от их расположения в экране.

Рис. 1

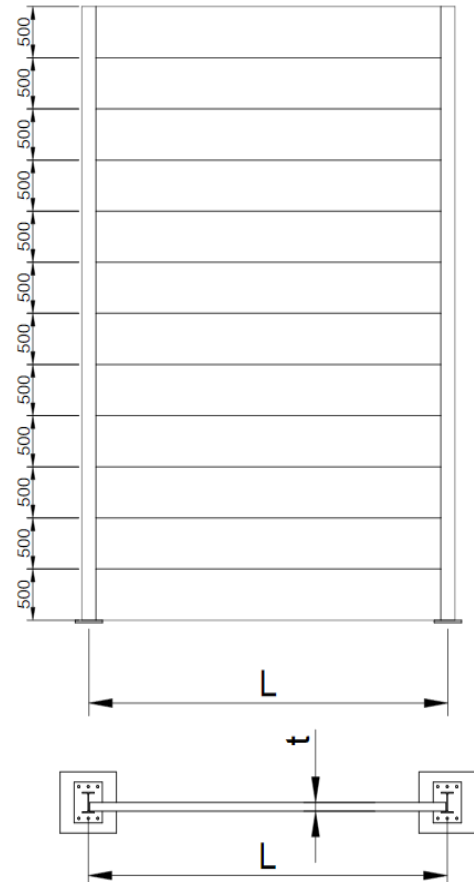


Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип

Шумоотражающая панель




Тип 1

Шумопоглощающая панель



Тип 2

Светопрозрачная панель




Тип 3

Укажите межстоевое расстояние между стойками (Рис. 1, L) в метрах

Укажите количество поворотов шумозащитного экрана

Рис. 2

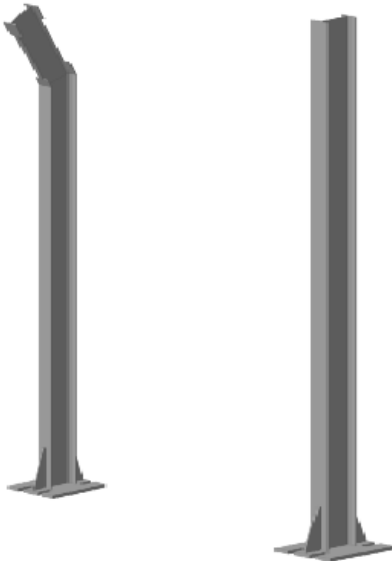Г-образная		Прямая	
			
<p>Укажите покрытие металлоконструкций (стоек)</p> <p>Порошковая покраска <input data-bbox="1052 594 1226 651" type="text"/></p> <p>Горячее цинкование <input data-bbox="1052 682 1226 739" type="text"/></p> <p>Холодное цинкование <input data-bbox="1052 770 1226 827" type="text"/></p>			

Укажите материал изготовления шумозащитных панелей


Алюминиевая		Стальная	
-------------	--	----------	--

Укажите толщину шумозащитных панелей (Рис.1 t)

85мм		115мм		125мм	
------	--	-------	--	-------	--

Укажите цвет шумозащитного экрана (Рис.3)

Рис. 3

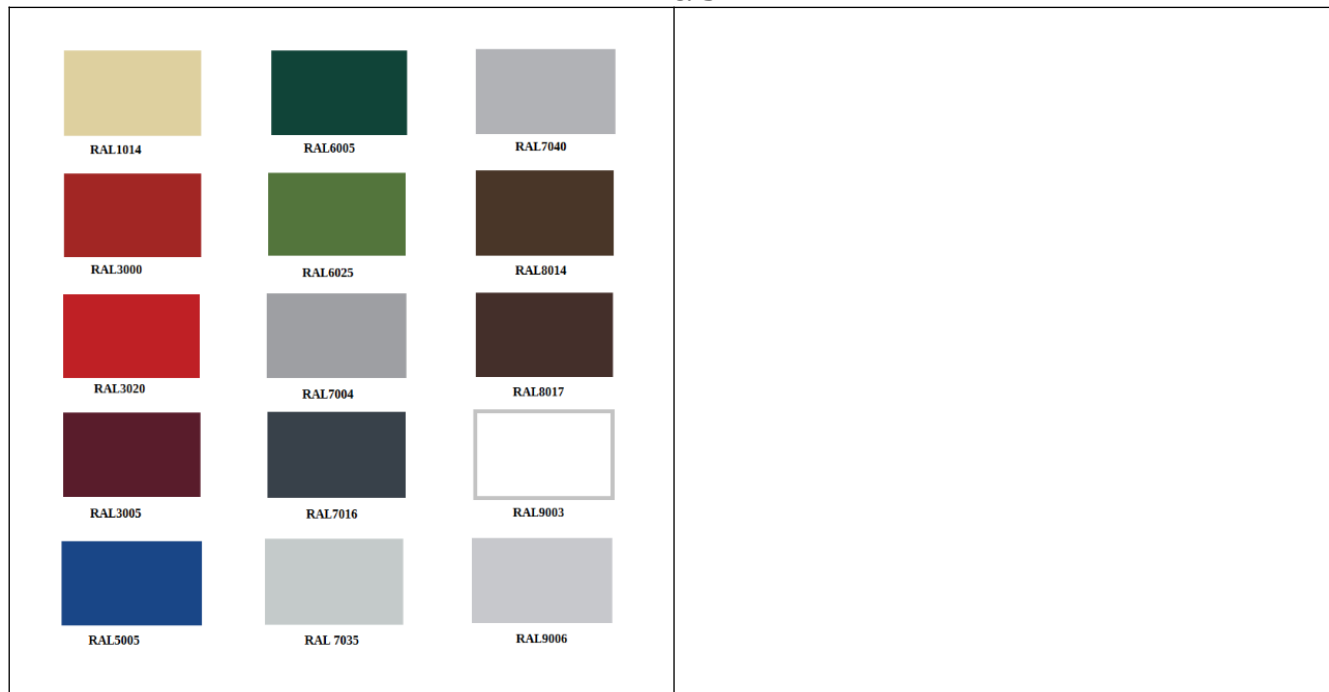

*** Если в экране присутствуют светопрозрачные панели (Рис 1 Тип 3) укажите материал светопрозрачного материала**

Монолитный поликарбонат		Оргстекло (ПММА)	
10мм		10мм	
12мм		12мм	

Примечания: